

## INTRODUCTION




Notre Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est équipée de deux automates de dispensation nominative de Formes orales Sèches (FOS) de la société Mach4®. L'alimentation de ceux-ci se fait avec des médicaments déconditionnés. L'étape de déconditionnement nous impose de modifier le délai de conservation de ces traitements qui sont sortis de leur emballage primaire. Nous avons fixé cette durée à 90j. Cette durée étant courte, une organisation spécifique a dû être mise en place afin d'éviter tout gaspillage.

## Matériel et Méthodes

Elaboration d'un mode opératoire regroupant toutes les mesures à mettre en œuvre pour éviter le gaspillage :

- ✓ Définition d'un nombre maximal d'unité à déconditionner pour chaque FOS
- ✓ Instauration d'une liste de FOS à ne pas déconditionner à l'avance
- ✓ Définition d'un nombre maximal de FOS reconditionnée en chapelet (fait pour les médicaments non présentés sous forme unitaire par l'industrie)
- ✓ Un mois avant péremption, les FOS sont sorties de l'automate sous forme de chapelets non nominatifs, pour être utilisées en priorité (dispensation non automatisée, dotations...)
- ✓ Si présence de FOS à péremption proche en chapelet, la cassette reste vide dans l'automate et utilisation de ces sachets agrafés au sachet nominatif du patient lors de la production nominative

Ces différentes listes sont remises à jour en fonction du recueil des unités périmées réalisé chaque mois.

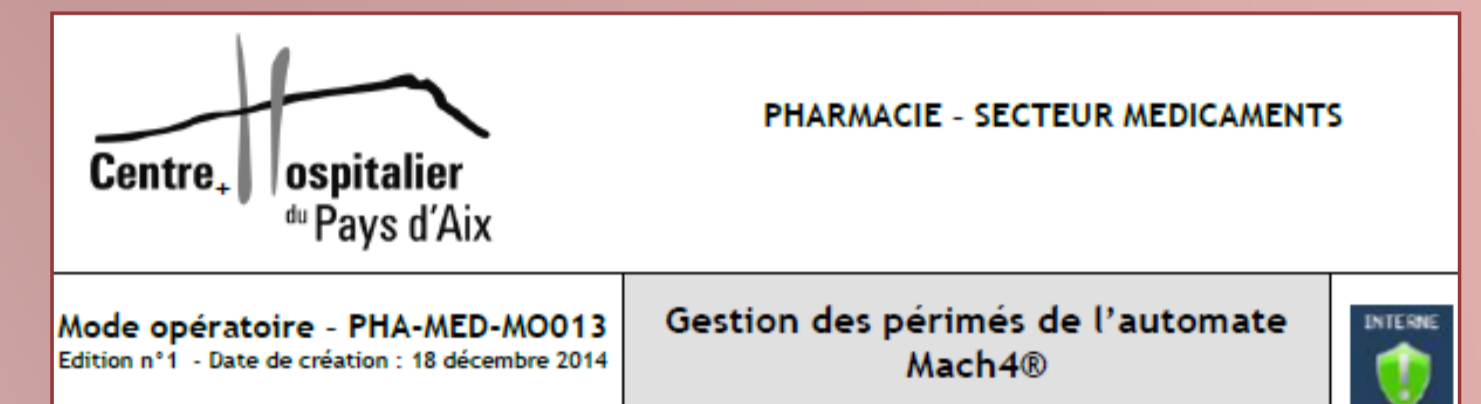


VRAC	MOITIE	SPECIALITES	NB CODE BARRÉ	NB PAR POT
		ADENURIC 80 MG	0	0
		ADIAZINE 500 MG		
		AKINETON LP 4 MG	1	20
		ALDOMET 250 MG	2	30
		ALPRESS LP 2,5 MG	1	30
		ALPRESS LP 5 MG	1	30
X		AMIODARONE 200 MG	10	30
X		AMLODIPINE LP 5 MG	8	180
		ANSATIPINE 150 MG		
		AOTAL	0	0
		ARTANE 2 MG	1	25
		ARTANE 5 MG	1	40
X		ATORVASTATINE 10 MG	8	180

Extrait de la liste des médicaments et nombre maximal de FOS à déconditionner

## RESULTATS

Depuis la mise en place de ces actions, nous observons une nette diminution du nombre d'unités périmées. Cette baisse a débuté dès la mise en place de ces mesures et s'accroît chaque mois.

Evolution du nombre d'unités et du coût des périmés

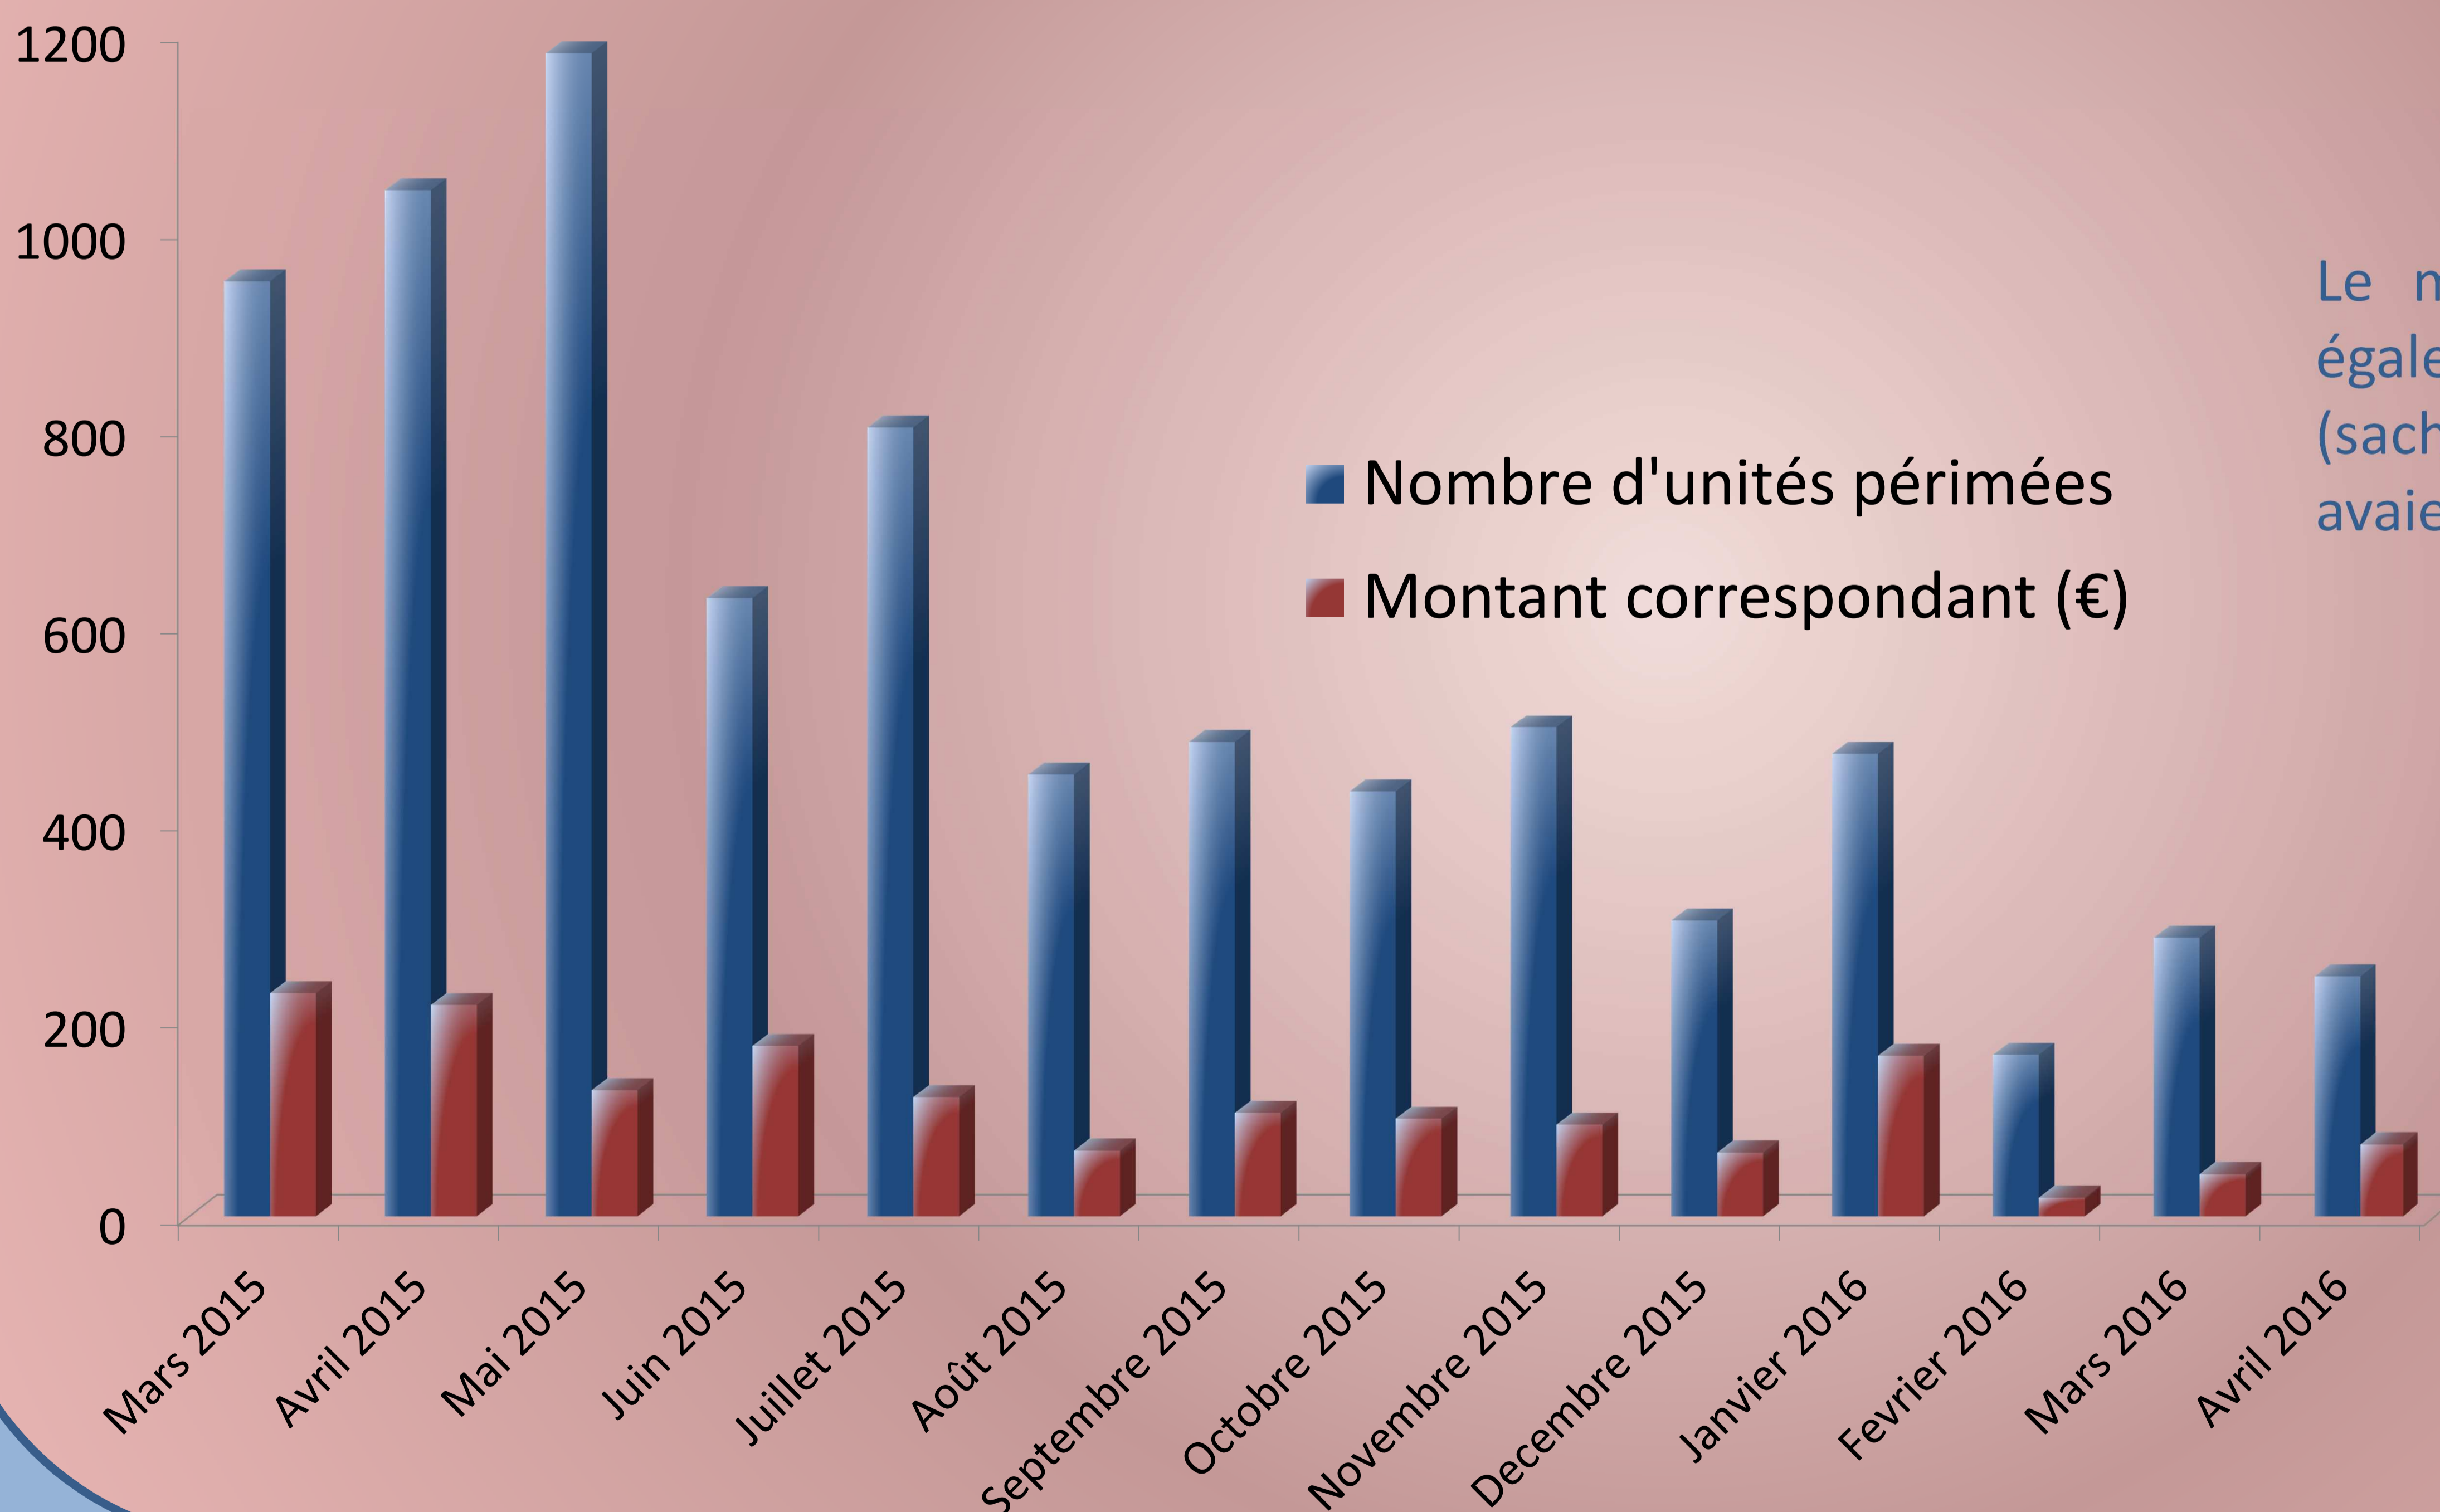

Le montant correspondant comprend également le coût du consommable (sachet + encre) si les FOS périmées avaient été reconditionnées en sachet.

## DISCUSSION - CONCLUSION

La mise en place de mesures simples nous a permis de mieux gérer les FOS périmées utilisées pour l'automate et ainsi d'éviter un gaspillage. Cependant, cette gestion demande une organisation importante et spécifique, qui prend du temps.